


Pressebericht vom 20. Januar 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
20.01.2014	04:04 Uhr	Schötmar, Industriestr.	20.01.2014 um 04:24 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		20
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA - Schlüsselset	
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	Von der Leitstelle Lippe war eine Alarmauslösung einer Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb gemeldet worden. Die Erkundung an der Einsatzstelle ergab, dass die Alarmauslösung der Brandmeldeanlage auf einen technischen Defekt eines Brandmelders zurückzuführen war und dadurch ein Fehlalarm verursacht wurde. Nach Abschluß der Erkundungsmaßnahmen wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes übergeben.
---------------	---

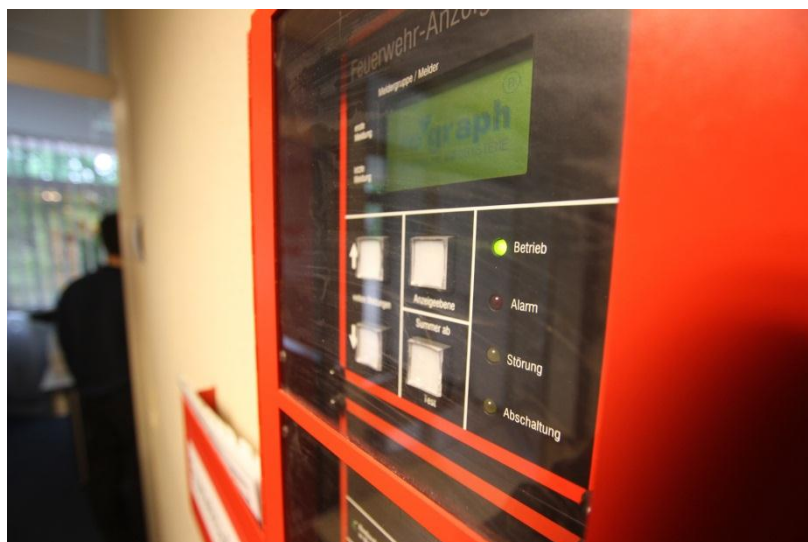

gez. Rüdiger Dittmann
Leiter der Feuerwehr

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen