



Pressebericht vom 18. Februar 2014

Einsatzstichwort: „BMA SO“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
18.02.2014	13:48 Uhr	Werl-Aspe, Paul Schneider Str.	18.02.2014 um 14:10 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe , LG Wülfer-Bexten , Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		18
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA Schlüsselset	
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Von der Leitstelle Lippe war eine Alarmauslösung der Brandmeldeanlage in einem Schulzentrum gemeldet worden. Die Erkundung vor Ort ergab, dass in mutwilliger Absicht zwei Druckknopfmelder im Gebäudekomplex eingeschlagen waren. Somit handelte es sich bei dieser Alarmauslösung der Brandmeldeanlage um einen Falschalarm. Nach dem Zurückstellen der Brandmeldeanlage konnte der Einsatz beendet werden.</p>
---------------	--

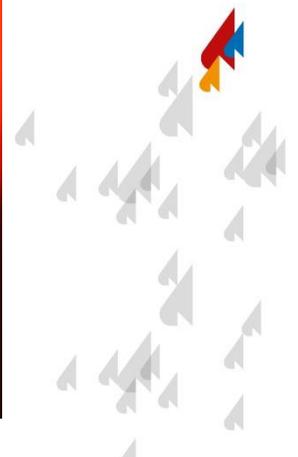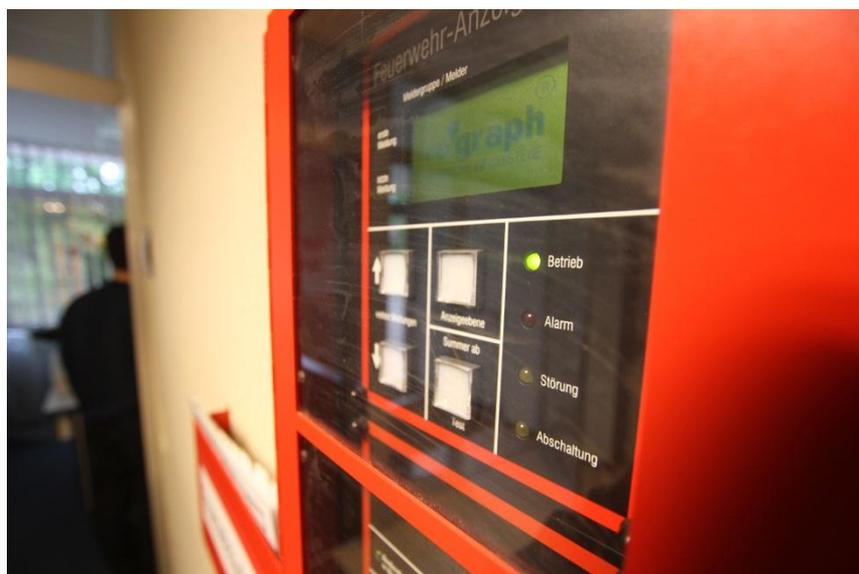

KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzufen

Feuerwache • Oelinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzufen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzufen.de • web. www.feuerwehrbadsalzufen.de