



Pressebericht vom 31. August 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
31.08.2014	0:43 Uhr	Lockhausen,	31.08.2014 um 01:25 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Lockhausen Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		8
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel		
Einsatzart	Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	Eine Meldegruppe in einen Industriebetrieb löste durch einen technischen Fehler aus. Es mussten keine Maßnahmen durch die Feuerwehr ergriffen werden.
---------------	--

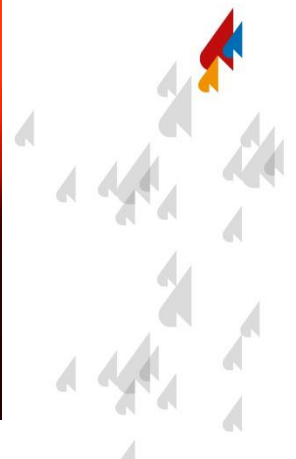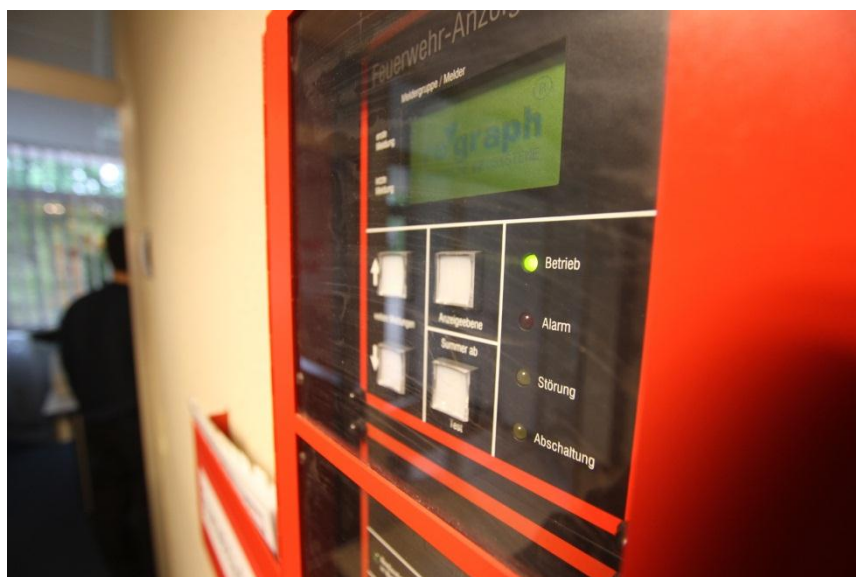

KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de