



Pressebericht vom 22. September 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
22.09.2014	15.38 Uhr	Schötmar,	22.09.2014 um 16.05 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		16
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel		
Einsatzart	Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	In einem Gewerbebetrieb im Ortsteil Schötmar hat aufgrund eines technischen Defektes die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Auch hier brauchte die Feuerwehr nicht tätig zu werden. Nach Übergabe der Anlage an einen betriebsangehörigen Techniker konnte der Einsatz beendet werden.
---------------	---

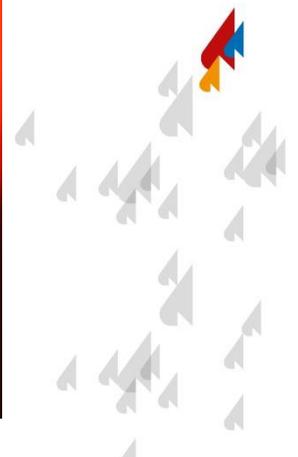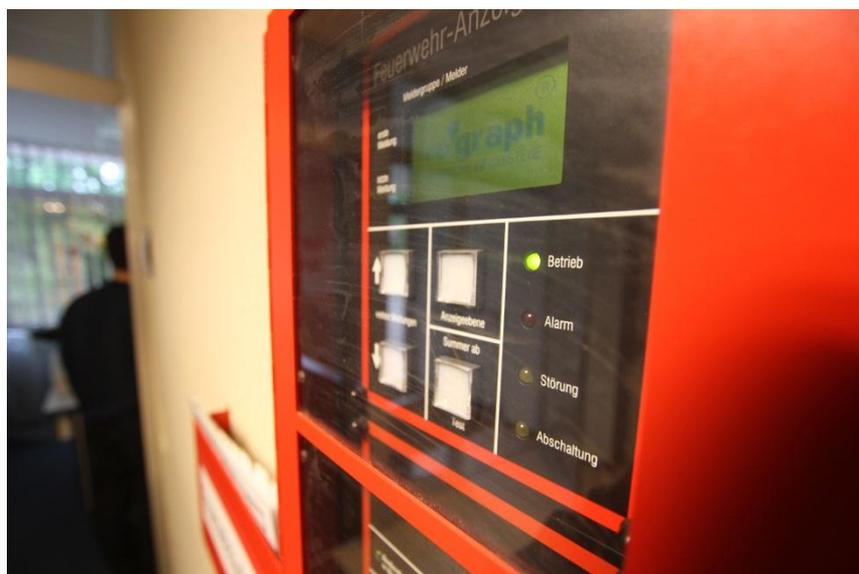

KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de