



Pressebericht vom 3. November 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
02.02.2014	23:18 Uhr	Biemsen-Ahmsen,	02.11.2014 um 23:46 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Biemsen-Ahmsen Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		16
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA Equipment	
Einsatzart	Auslösung einer Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	Ausgelöst hatte eine Brandmeldeanlage im Ortsteil Biemsen Ahmsen. Durch einen technischen Defekt hatte die Anlage durchgeschaltet. Keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr.
---------------	--

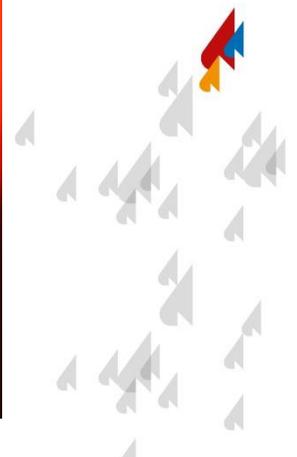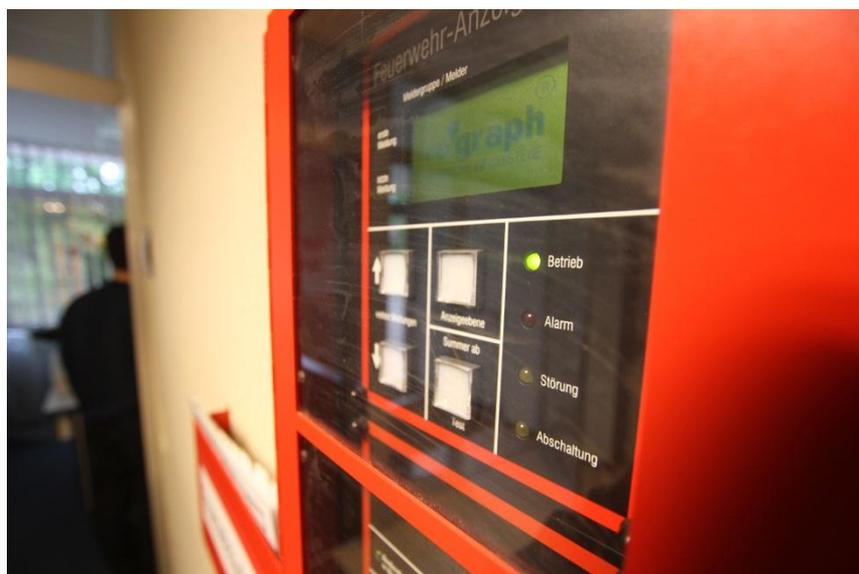

### KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. [info@feuerwehrbadsalzuflen.de](mailto:info@feuerwehrbadsalzuflen.de) • web. [www.feuerwehrbadsalzuflen.de](http://www.feuerwehrbadsalzuflen.de)