



Pressebericht vom 3. November 2014

Einsatzstichwort: „BMA“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
03.11.2014	11:48 Uhr	Holzhausen,	03.11.2014 um 12:29 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Holzhausen	eingesetztes eigenes Personal
		19
eingesetzte andere Einheiten		eingesetztes anderes Personal
Einsatzmittel	BMA - Schlüsselset	
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Von der Leitstelle Lippe wurde die Alarmauslösung einer internen Brandmeldeanlage in einem Gebäude im Ortsteil Holzhausen gemeldet. Die Alarmauslösung vor Ort war auf eine böswillige Alarmierung zurückzuführen, aufgrund eines eingeschlagenen Druckknopfmelder im Treppenhaus.</p>
---------------	---

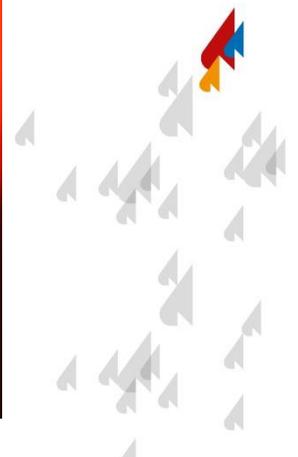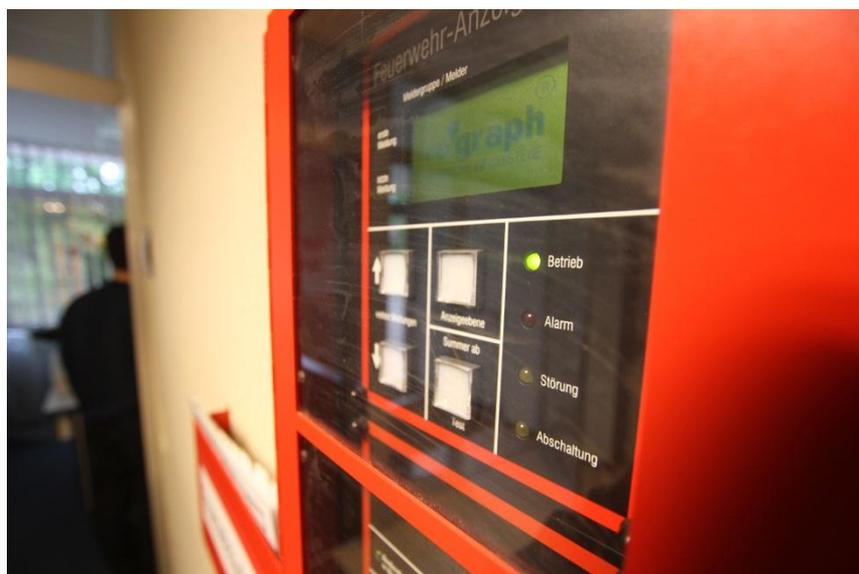

KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de